
LEGENDA APPARECCHIATURE

V ESP 1	VASO DI ESPANSIONE Capacità: 35 litri	POC 3	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO UTA Marca: KSB Modello: ROVITHERM G80-1254 Q: 20-60 mc/h H: 7,2-1 m.c.a.
V ESP 2	VASO DI ESPANSIONE Capacità: 35 litri	POC 4	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO UTA Marca: KSB Modello: ROVITHERM G80-1254 Q: 20-60 mc/h H: 7,2-1 m.c.a.
V ESP 3	VASO DI ESPANSIONE Capacità: 250 litri	POC 5	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO AULE Marca: KSB Modello: ROVITHERM G80-1254 Q: 20-60 mc/h H: 7,2-1 m.c.a.
V ESP 4	VASO DI ESPANSIONE Capacità: 100 litri	POC 6	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO AULE Marca: KSB Modello: ROVITHERM G80-1254 Q: 20-60 mc/h H: 7,2-1 m.c.a
V ESP 5	VASO DI ESPANSIONE Capacità: 50 litri	POC 7	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO AUDITORIUM Marca: KSB Modello: ROVITHERM G50-5044 Q: 4-12 mc/h H: 6-3,5 m.c.a
		POC 8	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO AUDITORIUM Marca: KSB Modello: ROVITHERM G50-5044 Q: 4-12 mc/h H: 6-3,5 m.c.a
		POC 9	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO UFFICI Marca: SALMOSON Modello: DCX 40-80
		POC 10	ELETTROPOMPA GEMELLARE CIRCUITO UFFICI Marca: SALMOSON Modello: DCX 40-80

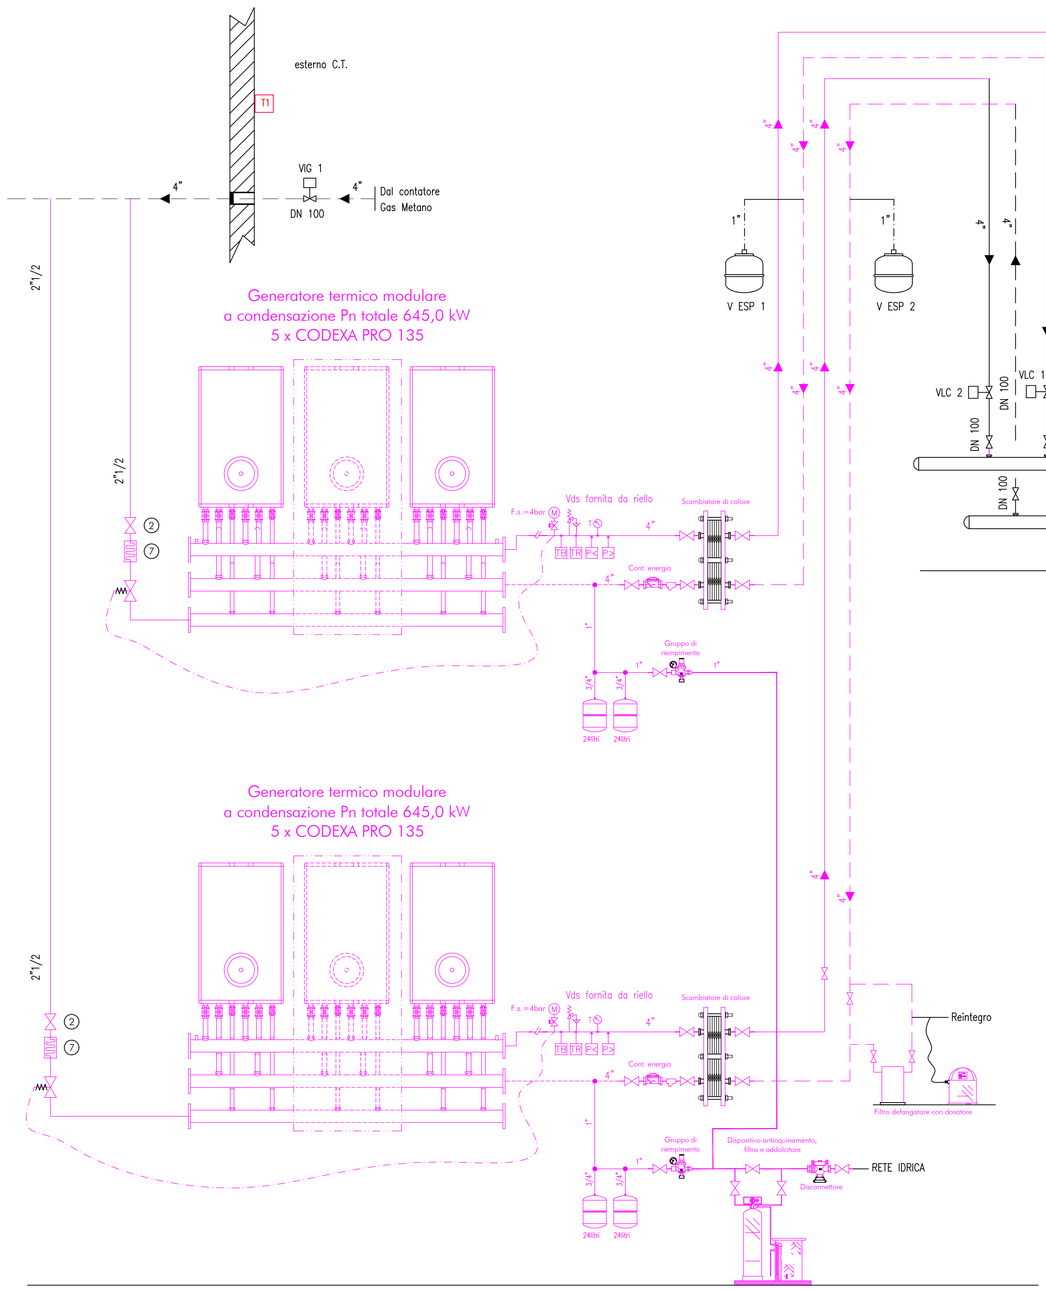

LEGENDA: APPARECCHIATURE SICUREZZA			
	POZZETTO ISPESL		INTERRUTTORE
T	TERMOMETRO		VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE
	MANOMETRO		VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
	PRESSOSTATO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE		CONTATORE DI PORTATA PER MISURATORE ENERGIA
	DISPOSITIVO PROTEZIONE DI MINIMA PRESSIONE		
	VALVOLA DI SICUREZZA		
	TERMOMETRO DI REGOLAZIONE		
	TERMOMETRO DI BLOCCO A RIARMO MANUALE		

Dispositivi rampa gas

1. Elettrovalvola di regolazione
2. Chiave d'intercettazione
3. Elettrovalvola di blocco
4. Organo di controllo pressione
5. Stabilizzatore
6. Filtro
7. Giunto antivibrante
8. Elettrovalvola di blocco NC

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PALAZZO MEDICI RICCARDI - VIA CAVOUR, 1
50129 FIRENZE

ENGIE SERVIZI - Area Centro
Via G. Matteotti - Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto
ELABORATI GRAFICI

Scala
1 : -

Data
Maggio 2020

Utenza
I.S.I.S. "VASARI"
Piazza Caduti di Pian d'Albero - Figline (FI)

Revisione: 0 — Foglio di fogli: 1 / 1

File name
CMFI-SC83.DWG

Elaborato
SCHEMA IDRAULICO CENTRALE TERMICA

Il Progettista

Rev.	Data	Verificato	Approvato	Riferimento
1				SC-83
2				
3				
4				

Questo elaborato grafico non può essere riprodotto nè integralmente nè in parte senza l'autorizzazione scritta del proprietario. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito