
CENTRALE TERMICA

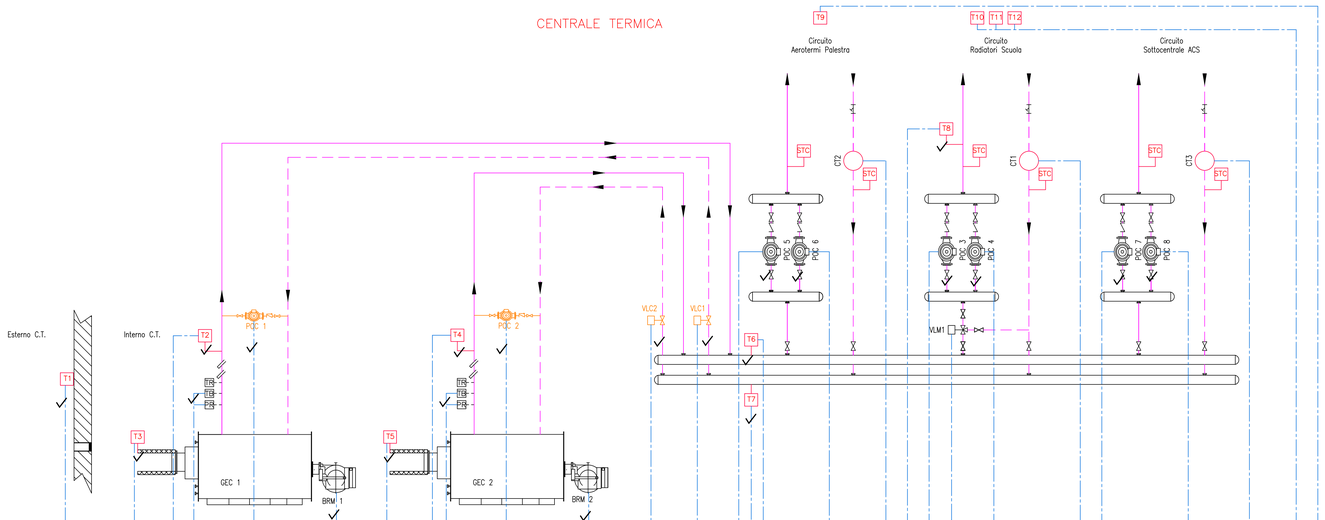

LEGENDA APPARECCHIATURE

BRM 1	BRUCIATORE Marca RIELLO Modello RS 50/M Potenza: 80-630 Kw.
BRM 2	BRUCIATORE Marca RIELLO Modello RS 50 Potenza: 116-581 Kw.
GEC 1	CALDAIA Marca RIELLO Modello *** Potenza Focolare: *** Kw.
GEC 2	CALDAIA Marca RIELLO Modello *** Potenza Focolare: *** Kw.
LAG 1	LINEA GAS METANO
VIG 1	VALVOLA SEVOCOMANDATA INTERCETTAZIONE GAS
V ESP 1	VASO ESPANSIONE 50 Litri
V ESP 2	VASO ESPANSIONE 60 litri
V ESP 3	VASO ESPANSIONE 100 litri
V ESP 4	VASO ESPANSIONE 200 litri
V ESP 5	VASO ESPANSIONE 200 litri
V ESP 6	VASO ESPANSIONE 18 litri
POC 1	ELETTROPOMPA RICIRCOLO Marca *** Modello *** PREDISPOSIZIONE
POC 2	ELETTROPOMPA RICIRCOLO Marca *** Modello *** PREDISPOSIZIONE
POC 3	ELETTROPOMPA Marca KSB Mod. ETAZET 125-21/554
POC 4	ELETTROPOMPA Marca KSB Mod. ETAZET 125-21/554
POC 5	ELETTROPOMPA Marca WILO Mod. DPN 65/180-1,5-4
POC 6	ELETTROPOMPA Marca WILO Mod. DPN 65/180-1,5-4
POC 7	ELETTROPOMPA Marca KSB Mod. ETAZET 22-45N
POC 8	ELETTROPOMPA Marca KSB Mod. ETAZET 22-45N
ADD 1	ADDOLCITORE ACQUA FREDDA
DOS 1	POMPA DOSATRICE
M	MANOMETRO
TM	TERMOMETRO
T1-T...	SONDE TEMPERATURA
STC	SONDE TEMPERATURA CONTATERMIE
CT1-CT...	CONTATORI
FL	FILTRO
VLC 1-VLC...	VALVOLA SERVOCOMANDATA CASCATA 220Vac DIGITALE
VLM 1	VALVOLA SERVOCOMANDATA MISCELATRICE ANALOGICA 24vAC 0/2-10Vdc
FS1-FS...	FLUSSOSTATO
PR	PRESSOSTATO
TR	TERMOSTATO REGOLAZIONE
TB	TERMOSTATO BLOCCO

REV.	DATA	DIS.	DESCRIZIONE	VERIF.	APPROV.
REV.5		DIS.			
REV.4		DIS.			
REV.3		DIS.			
REV.2		DIS.			
REV.1	04.05.20	D.G.	AS BUILT 2020		
0	06.04.04	F.B.	AS BUILT		

Filiale Area Centro
Ponte San Giovanni
(PERUGIA)
E-mail: areacentro@engie.com

CLIENTE

PROVINCIA di FIRENZE
VIA CAVOUR, 9 - FIRENZE

N° DISEGNO: A61/M-01

SCALA: ---

PREVENTIVO:

LAVORO: G00401


NOME FILE:

DESCRIZIONE

Edificio "ITC Volta"
Via Roma 75/77 - Bagno a Ripoli (FI)
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO CENTRALE TERMICA

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' ED E' SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA' LETTERARIA. NE E' QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.

SOTTOCENTRALE

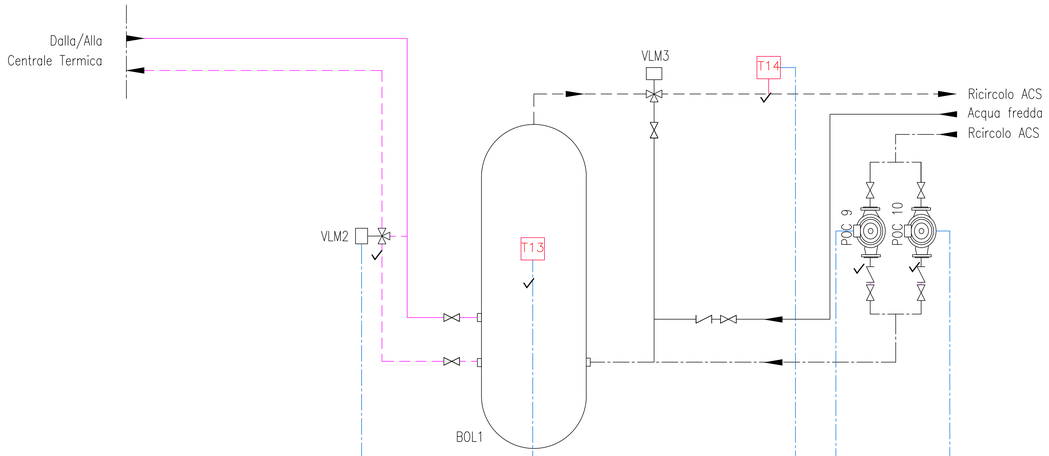

Ingresso Digitale								1		1	Ingresso Digitale	2
Uscita Digitale								1		1	Uscita Digitale	2
Ingresso Analogico				1		1					Ingresso Analogico	2
Uscita Analogica		1									Uscita Analogica	1
Virtual I/O								1		1	Virtual I/O	2
Bus											Bus	0
Wireless											Wireless	0
											TOTALE I/O FISICI	7

Totali

PUNTI COLLEGATI E CONTEGGIATI SU QE DDC SOTTOCENTRALE TERMICA

LEGENDA APPARECCHIATURE

BOL 1	BOLLITORE DI ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA – 1000 Litri
POC 9	ELETTROPOMPA RICIRCOLO Marca GRUNDFOS Modello UP25–45N
VLM 2	VALVOLA SERVOCOMANDATA MISCELATRICE ANALOGICA 24vAC 0/2–10Vdc
M	MANOMETRO
TM	TERMOMETRO
T1–T...	SONDE TEMPERATURA
VLM 3	VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA

REV.	DATA	DIS.	DESCRIZIONE	VERIF.	APPROV.
REV.5		DIS.			
REV.4		DIS.			
REV.3		DIS.			
REV.2		DIS.			
REV.1	04.05.20	D.G.	AS BUILT 2020		
0	06.04.04	F.B.	AS BUILT		

Filiale Area Centro
Ponte San Giovanni
(PERUGIA)
E-mail: areacentro@engie.com

CLIENTE

PROVINCIA di FIRENZE
VIA CAVOUR, 9 - FIRENZE

N° DISEGNO A61/M-02

SCALA – – –

DESCRIZIONE

PREVENTIVO

LAVORO G00401

NOME FILE

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' ED E' SOTTO LA PROTEZIONE DELLA LEGGE SULLA PROPRIETA' LETTERARIA. NE E' QUINDI VIETATA PER QUALSIASI MOTIVO LA RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI.